


PŘÍČNÝ ŘEZ

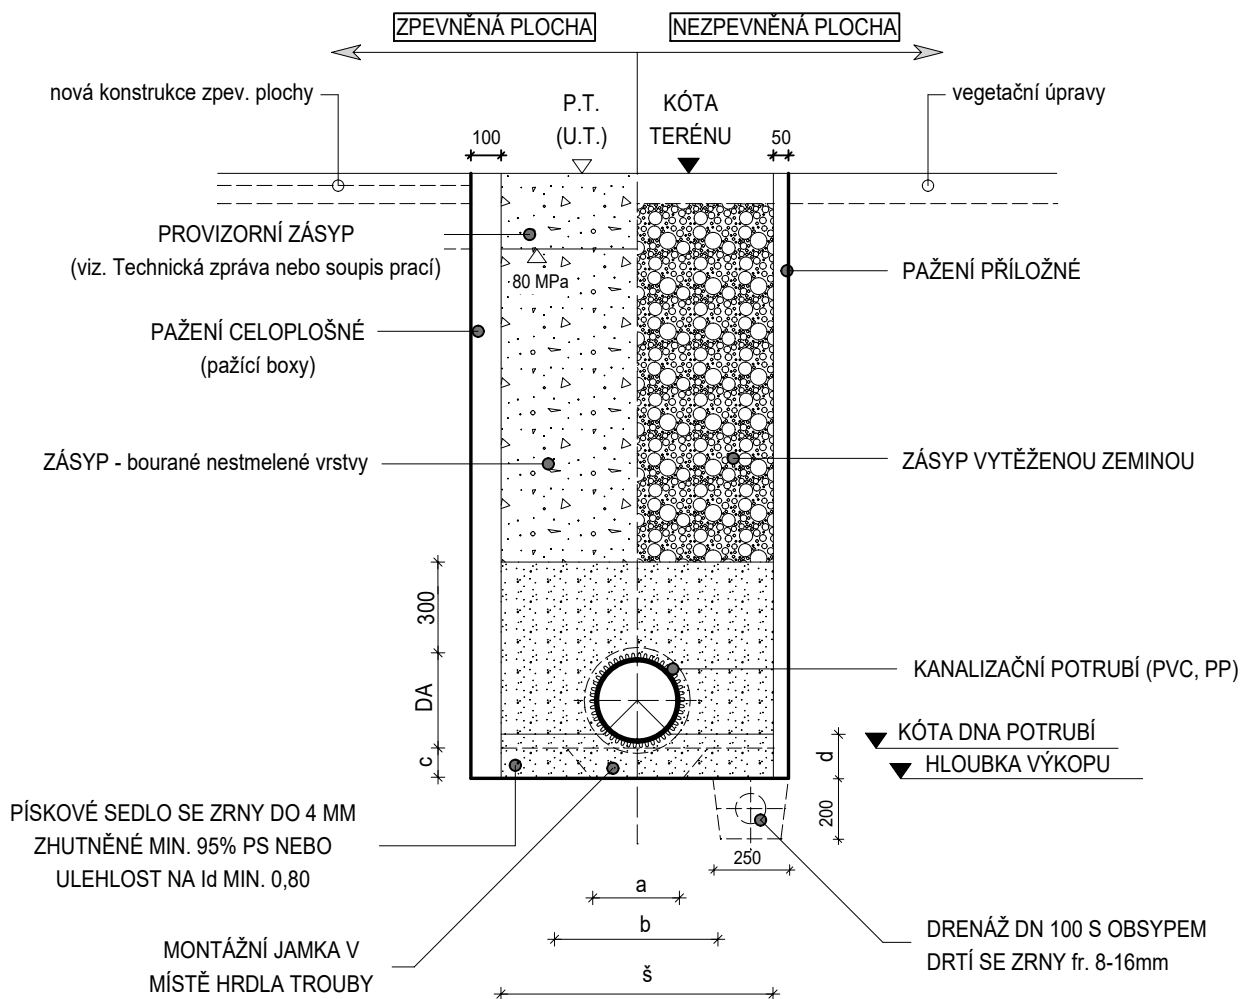

ŠÍŘKA RÝHY "š" :

DO DN 200 - MIN. 70 CM
DO DN 250 - MIN. 75 CM
DO DN 300 - MIN. 82 CM

ŠÍŘKA RÝHY "š" V ZÁVISLOSTI NA HLOUBCE :

hloubka rýhy <1,00m = nevyžaduje se
hloubka rýhy >1,00m <1,75m = 0,80m
hloubka rýhy >1,75m <4,00m = 0,90m

POZNÁMKA:

- MONTÁŽ A ULOŽENÍ POTRUBÍ PROVĚST DLE POKYNŮ VÝROBCE TRUBNÍHO MATERIÁLU
- OBSYP POTRUBÍ PROVĚST Z PÍSKU NEBO ZEMINY BEZ OSTROHRANNÝCH ČÁSTIC PRO POTRUBÍ DO DN 200 O ZRNITOSTI MAX. 20mm, OD DN 250 MAX. 30mm.
- LOŽE POD POTRUBÍ PROVĚST ZE STEJNÉHO MATERIÁLU JAKO OBSYP, V KAMENITÉM TERÉNU MIN. TLOUŠŤKA LOŽE 150mm.
- HUTNĚNÍ OBSYPU PROVĚST PO VRSTVÁCH PŘI DODRŽENÍ MIN. STUPNĚ HUTNĚNÍ PRO NESOUDRŽNÉ ZEMINY $D = 95\%$, PRO SOUDRŽNÉ ZEMINY $D = 92\%$. OBSYP NAD POTRUBÍM NEHUTNIT.
- DRENÁŽNÍ POTRUBÍ POUŽÍT PŘI VÝSKYTU SPODNÍ VODY
- VÝKOP A ZÁSYP V KOMUNIKACI PROVÁDĚT DLE TP 146

ODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	ODEHNAL PETR <i>projektová a inženýrská činnost</i> Zahradní 676, 679 06 Jedovnice e - mail : p.oda@seznam.cz	
ODEHNAL PETR	ODEHNAL PETR	ODEHNAL PETR		
STAVEBNÍK: Městys Svitávka , Hybešova 166, 679 32 Svitávka				
<u>Komunikace "Ke kostelu"</u> SVITÁVKA			STUPEŇ PD	PDPS
			FORMÁT	A4
VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ - PVC			DATUM	01/2021
			Č. ZAKÁZKY	04/2021
			MĚŘÍTKO	Č. PŘÍLOHY
			1:25	7.